


MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA

w Bydgoszczy - sp. z o.o.

ULICA TORUŃSKA 103 * 85-817 BYDGOSZCZ * SKRYTKA POCZTOWA 694

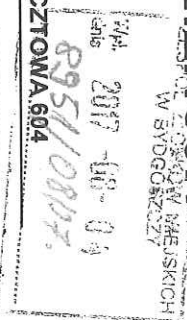

BYDGOSZCZ
KONTO BANK PEKAO S.A. II O BYDGOSZCZ
Nr 73 1260 3493 1111 0000 4306 9142
IDENTYFIKATOR 098553842
NIP 554 030 92 41
Nr KRS: 0000051276 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Wysokość kapitału zakładowego: 325 240 500,00

TELEFON (52) 586 05 00,

FAX: (52) 586 05 93,

(52) 586 05 83,

(52) 586 05 73.

adres e-mail: biok@mwik.bydgoszcz.pl

adres WWW: <http://www.mwik.bydgoszcz.pl>

mgr inż. Stanisław Dzwieńczyk

mgr Ewa Szczepankowska

mgr inż. Sławomir Rybanski

mgr inż. Włodzimierz Smoczyński

ZARZĄD SPÓŁKI:

Przew. Zarządu
Członek Zarządu
Członek Zarządu

Direktor Naczelny
Dyrektor ds. Eksploatacji
Dyrektor ds. Rozwoju

RT.405/0736/2016

2017.08.02

W. Mielke
inż. Włodzimierz Smoczyński
mgr inż. Sławomir Rybanski
mgr Ewa Szczepankowska
mgr inż. Stanisław Dzwieńczyk
04.08.2017

Zespół Żłobków Miejskich
ul. Chrobrego 14
85-047 BYDGOSZCZ

Dotyczy: uzgodnienia lokalizacji projektowanego pawilonu Żłobka nr 18 przy ul. Brzozowej 28 – dz. nr 111, obr. 496 w Bydgoszczy.

W odpowiedzi na Państwa pismo znak ZŻM/DN/104/2017 z dnia 27.07.2017 Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy sp. z o.o. informuje, że podtrzymuje stanowisko przedstawione w piśmie znak RT.405/0736/2016 z dnia 9.12.2016.

Zgodnie z zaakceptowanym II wariantem lokalizacji projektowanego budynku pawilonu Żłobka nr 18 przyjęto, że nie ma konieczności zmiany trasy istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej.

Nowoprojektowany budynek winien być zlokalizowany tak aby nie kolidował z istniejącym kanałem sanitarnym.

W ramach Projektu Budowlanego branży konstrukcyjnej należy przeanalizować wpływ realizowanego obiektu na istniejący kanał sanitarny oraz przedstawić sposób jego zabezpieczenia.

Należy również przedstawić sposób zabezpieczenia realizowanego budynku na wypadek konieczności odkrycia istniejącego kanału (głębokość wykopów ok. 4,0m).


Powyższe przedłożyć do zaopiniowania w MWIK w Bydgoszczy.

Jednocześnie informujemy, że sprawa podwyższenia terenu nieruchomości i związane z tym koszty będą przedmiotem Projektu Budowlanego.

Otrzymują:

1. Adresat
2. RT/KK a/a

~~Członek Zarządu
Dyrektor ds. Rozwoju~~
mgr inż. Włodzimierz Smoczyński



MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA

w Bydgoszczy - sp. z o.o.

ULICA TORUŃSKA 103 * 85-817 BYDGOSZCZ * SKRYTKA POCZTOWA 604

data: 18.12.2016

Nr wpr: 18.12.2016

KONTO BANK PEKAO S.A. II O BYDGOSZCZ
Nr 73 1240 3493 1111 0000 4305 9142
REGON 090563842
NIP 554 030 92 41
Nr KRS: 0000051276 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Wysokość kapitału zakładowego: 325 240 500,00 zł

TELEFON 52 586 06 00

FAX: 52 586 05 93

52 586 05 93

adres e-mail: bok@mwik.bydgoszcz.pl
sekretariat@mwik.bydgoszcz.pl

adres WWW: http://www.mwik.bydgoszcz.pl

ZARZĄD SPÓŁKI:

Prezes Zarządu :
Członek Zarządu :
Członek Zarządu :

Przewodniczący Zarządu :
Dyrektor ds. Eksploatacji :
Dyrektor ds. Rozwoju :

mgr inż. Stanisław Drzewiecki
mgr Ewa Szczepkowska
mgr inż. Sławomir Rybarski
mgr inż. Włodzimierz Smoczyński

RT.405/0736/2016

09.12.2016r.

Przewodniczący Zarządu
15.12.2016

Zespół Żłobków Miejskich
ul. Chrobrego 14
85-047 BYDGOSZCZ

Dotyczy: uzgodnienia lokalizacji projektowanego pawilonu Żłobka nr 18 w Bydgoszczy przy ul. Brzozowej 28 – działka nr 111, obr. nr 496

W odpowiedzi na Państwa pisma z dnia 22.11.2016r. i 05.12.2016r. MWiK w Bydgoszczy sp. z o.o. odsyła plan sytuacyjny (wersja II) z zaakceptowaną lokalizacją projektowanego budynku pawilonu Żłobka nr 18.

[W ramach Projektu Budowlanego branży konstrukcyjnej należy przeanalizować wpływ realizowanego obiektu na istniejący kanał sanitarny] oraz przedstawić sposób jego zabezpieczenia.

Należy również przedstawić sposób zabezpieczenia realizowanego budynku na wypadek konieczności odkrycia istniejącego kanału (głębokość wykopów ok. 4,0m).
Powyższe przedłożyć do zaopiniowania w MWiK w Bydgoszczy.


~~Członek Zarządu
Dyrektor ds. Rozwoju~~

mgr inż. Włodzimierz Smoczyński

Otrzymują:

1. Adresat (+ plan sytuacyjny)
2. RT/OK a/a

WERSJA II - zbliżenie do linii przebiegu kan. (odl. 1,70m)

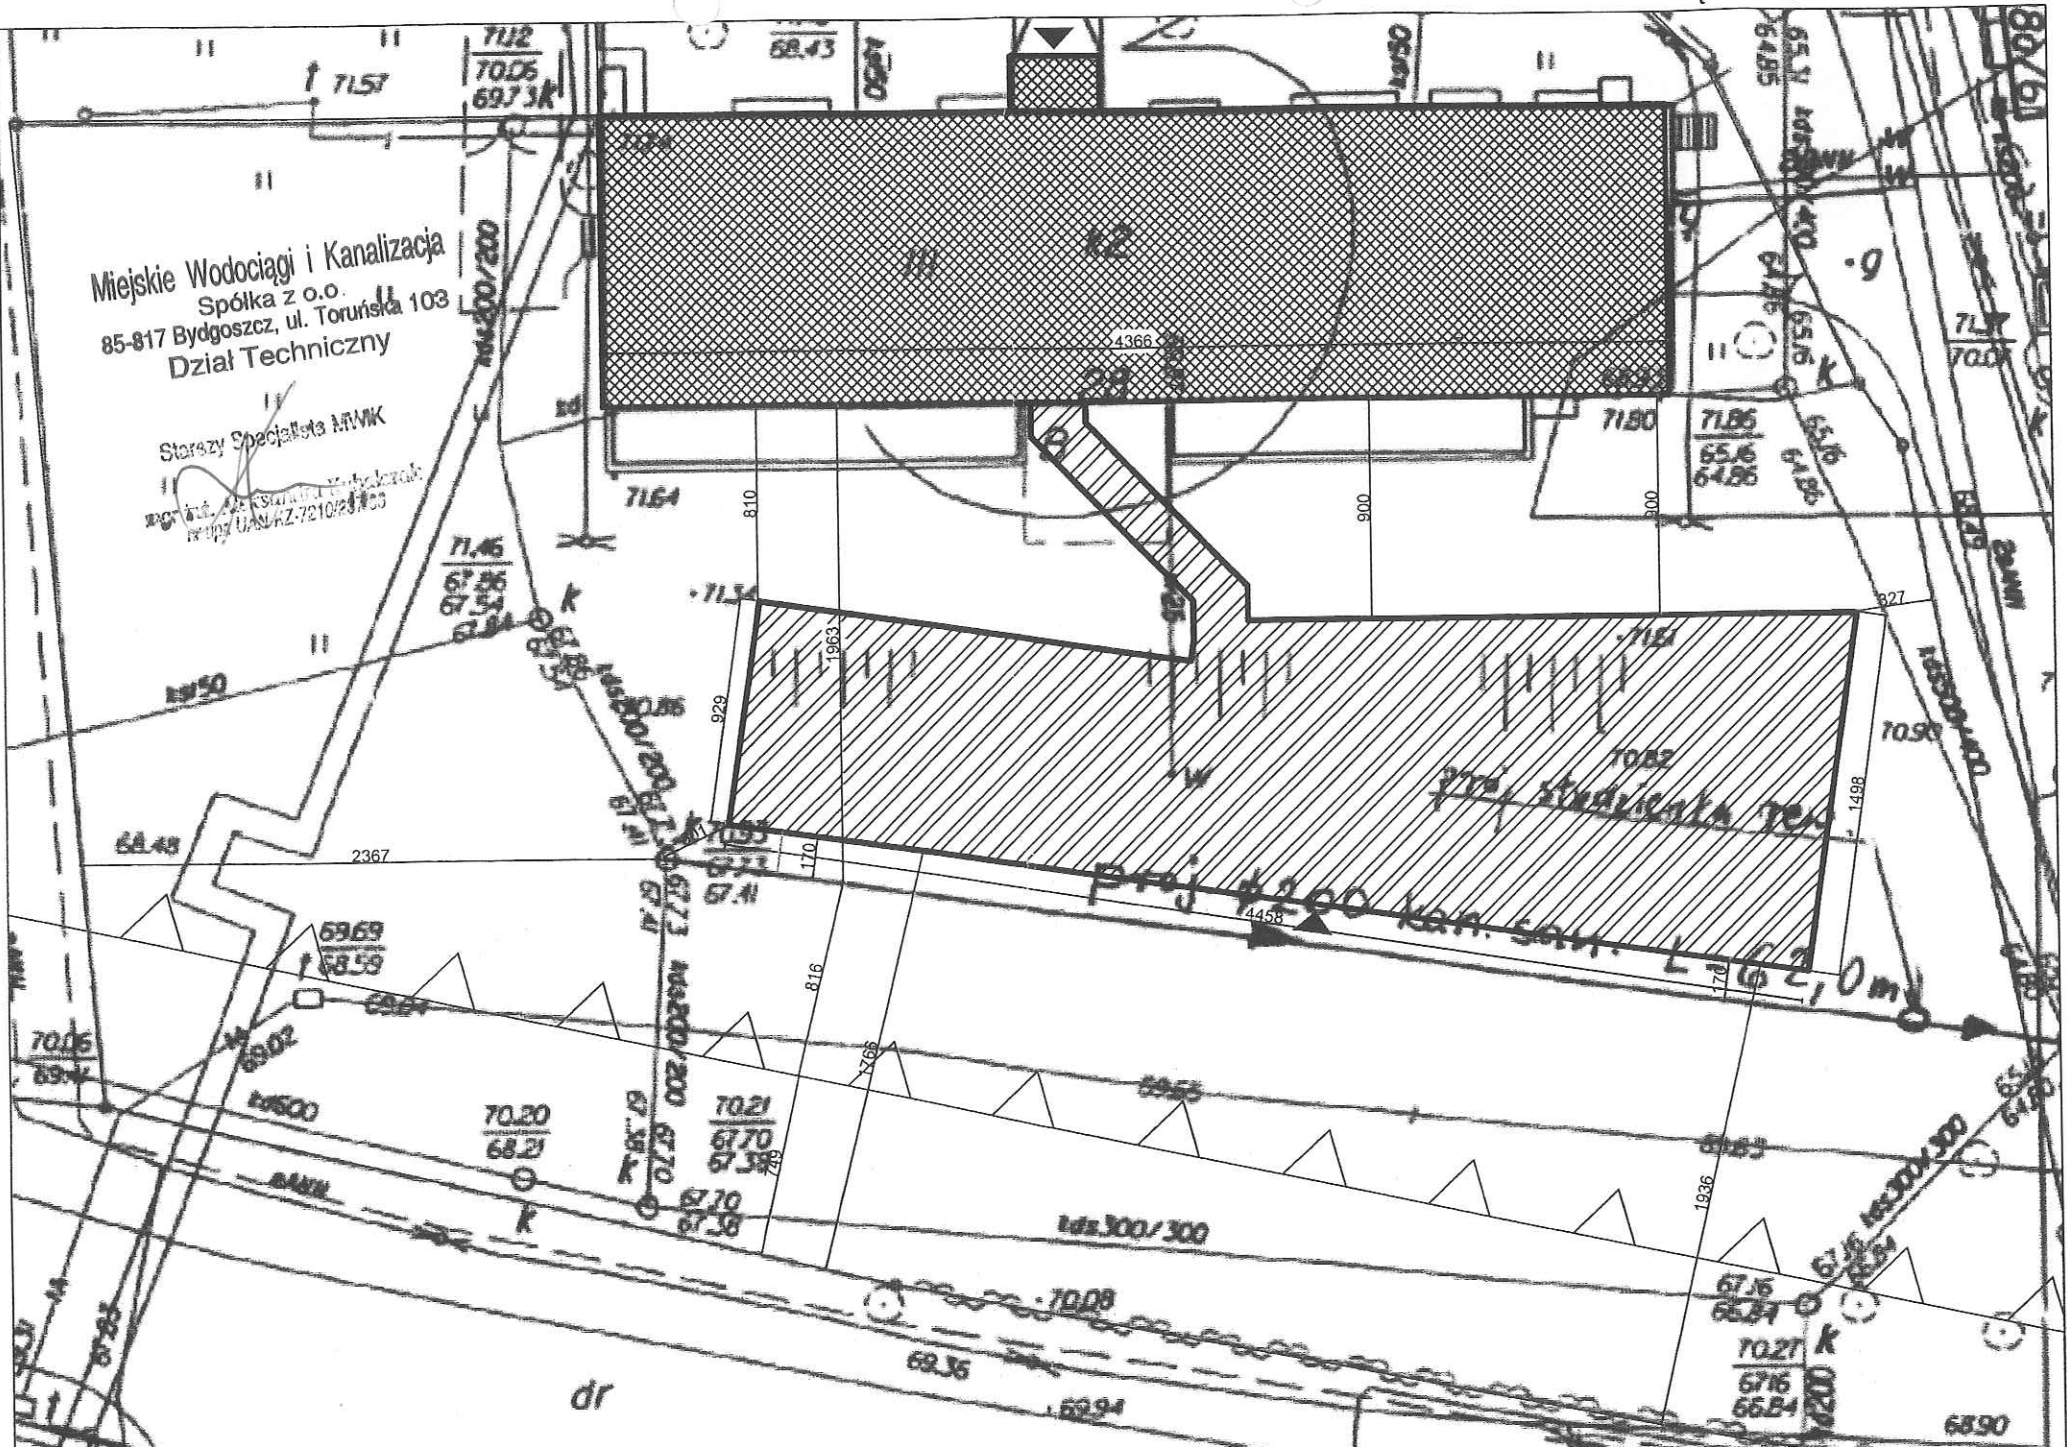

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja
Spółka z o.o.
85-817 Bydgoszcz, ul. Toruńska 103
Dział Techniczny

Starszy Specjalista MWK

mgr inż. Andrzej Krawiec
ul. Toruńska 103
85-817 Bydgoszcz
tel. 42 25 10 10 10

proj. studniaka 7027

proj. 1200 kan. sam. L 62,0m

dr